

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 22/02/2021 Inspecteur: Jo Tijgat Mentor: Installateur: Gregtechnics BVBA
 ID-label: Installateur: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3. EK1.06 Klantreferentie:
 B.T.W. nr.: BE 715 640 066
 Merk en type meetkwaat: meetrel Eurotest ET61557 Serie Nr.: 16460120
 Plaats van het onderzoek Eigenaar
 Straatnaam Naam Vancaemelbeke
 Huisnummer Straatnaam Wandelingstraat
 Busnummer Huisnummer 28
 Postcode Busnummer 8500
 Gemeente Postcode Kortrijk
 Land Gemeente Kortrijk
 Land Land België
 Naam contactpersoon Gregtechnics BVBA Installateur
 Telefoon 0478.92.78.14 Naam Gregtechnics BVBA
 Gsm nr. (SMS) BTW nr. BE 715 640 066
 Telefoonnummer 0478.92.78.14
 E-mail gregory.schellhout@telenet.be
 Type : woning EAN : 54144 Teller Nr.: : 5176745

Aard onderzoek: Herkeuring van huishoudelijke installaties van voor 1981 die bij het gelijkvormigheids- onderzoek of het controlebezoek in overtreding zijn met de voorschriften volgens AREI boek 1 hoofdstuk 9.1.3.2. en 8.2.1. en 4.2.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1-230V Meter / bord verbinding: 6 mm² Max beveiliging: 40 A
 Aantal borden: 1 Aantal kringen: 11 Isolatie: 1014 M Ω

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 27,8 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
2	C	16		2	1,5
3	C	16		2	2,5
5	C	20		2	2,5
1	C	20		2	6

Visueel nazicht (algemeen) OK NOK Directe aanraking OK NOK Indirecte aanraking OK NOK
 Aansluitingen OK NOK Correcte schema's OK NOK schema in bijlage door Aceg vzw

Equipotentiale verbindingen OK NOK niet van toepassing in afwachting

Continuïteit OK NOK Verlichting / toestellen OK NOK NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O2B Volgens AREI boek 1 B.1.2. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten. Stopcontact E7.

O Keuken en sanitaire-, ovens definitieve verlichtingstoestellen, waren bij controle nog niet aanwezig.

O Bestaande voedingskabel blijft behouden.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 22/2/2046

De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentiaalstroomrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

Het (de) eëndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:


De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jo Tijtgal

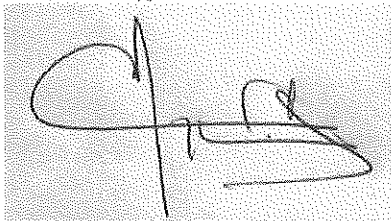

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk orgaan of persoon van professionele en technische aard die verantwoordelijk is voor de elektrische installatie dient erachter te worden gehouden dat de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproduceerbaarheid van dit document is enkel toegestaan in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 22/2/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

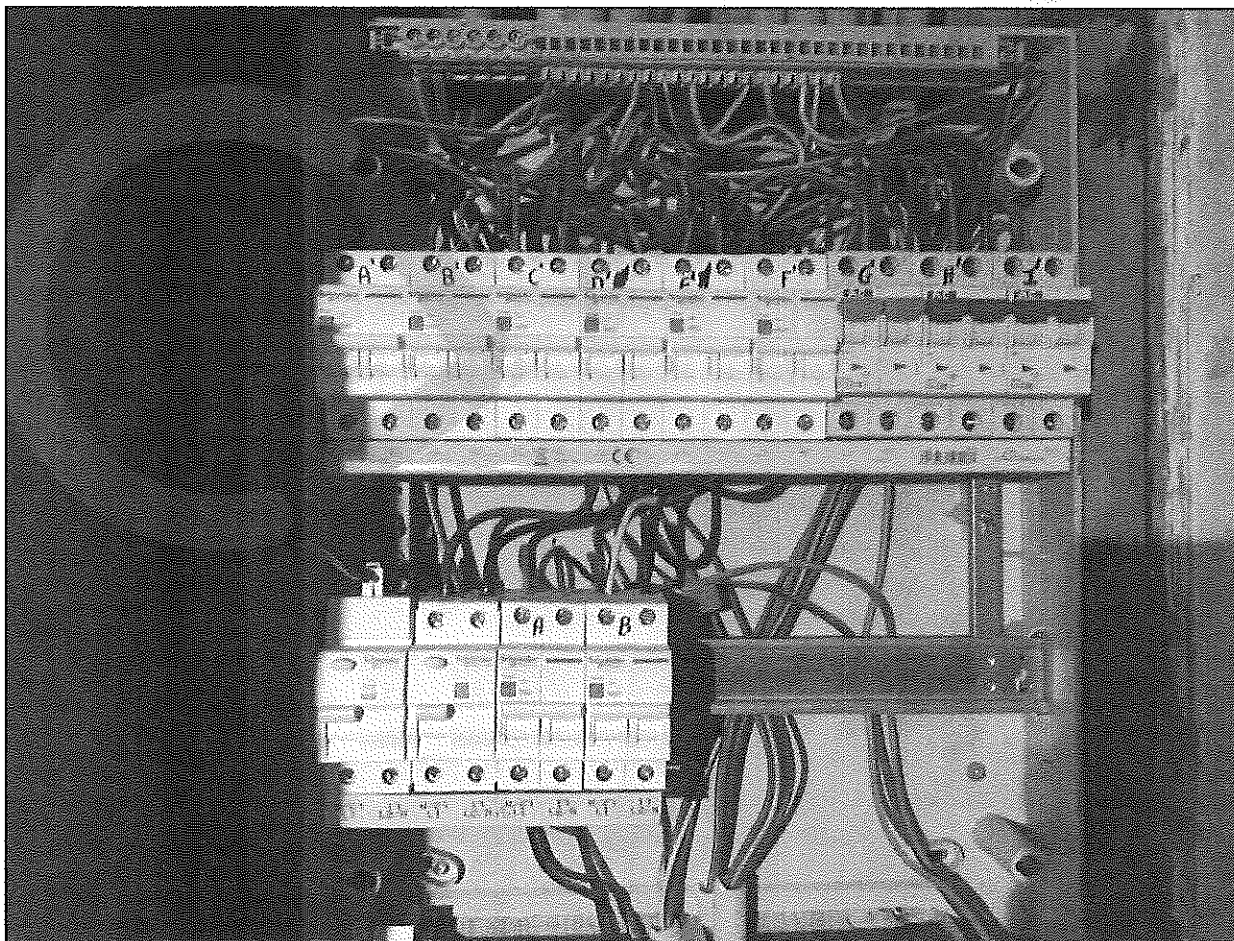

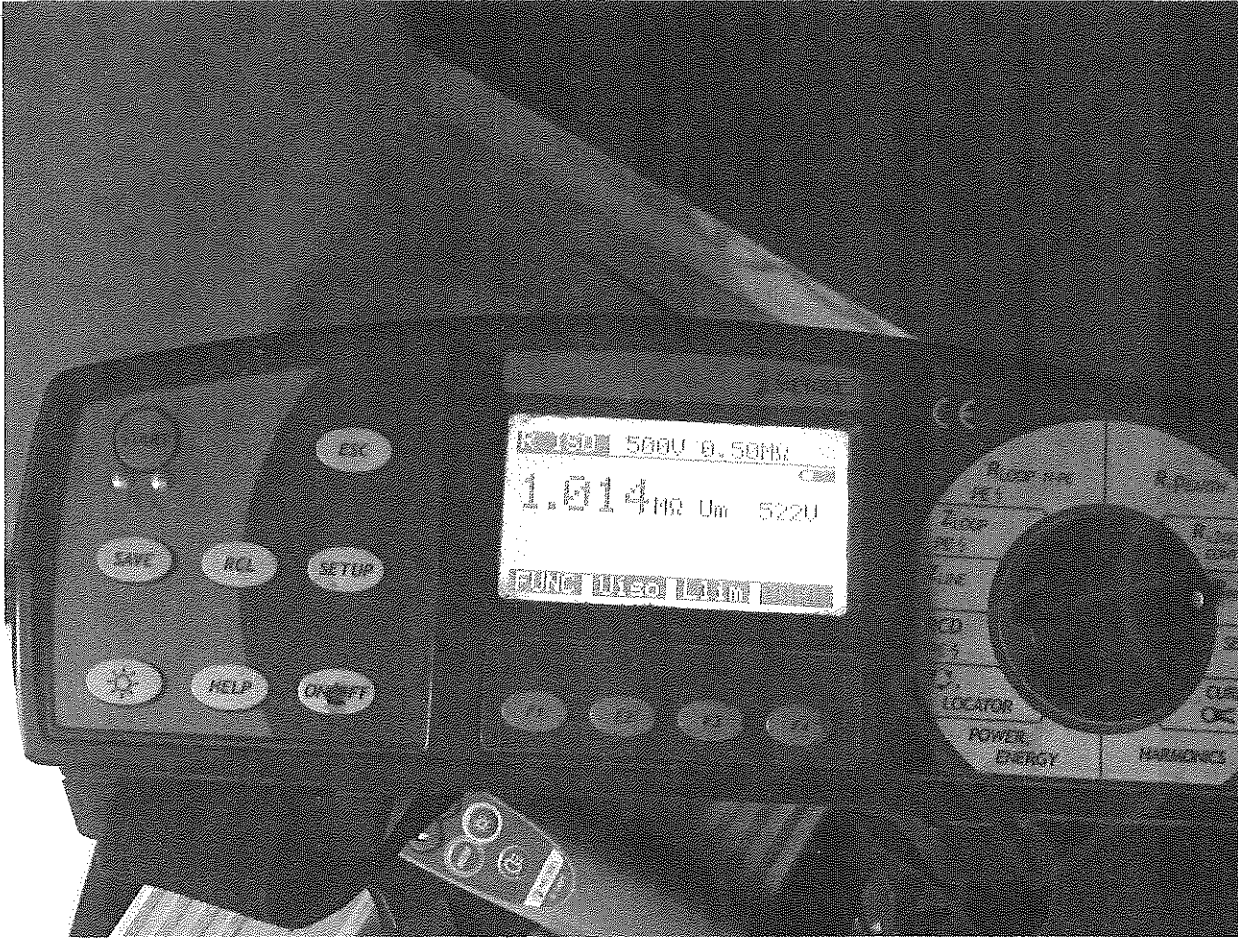


Vancaemelbeke Maarten
 Wandelingsstraat, 28
 8500 KORTRIJK.

Gretechnics BVBA
 Yaernewyck, 10
 8501 HEULE
 BE 015.640.066.

240V


1/2

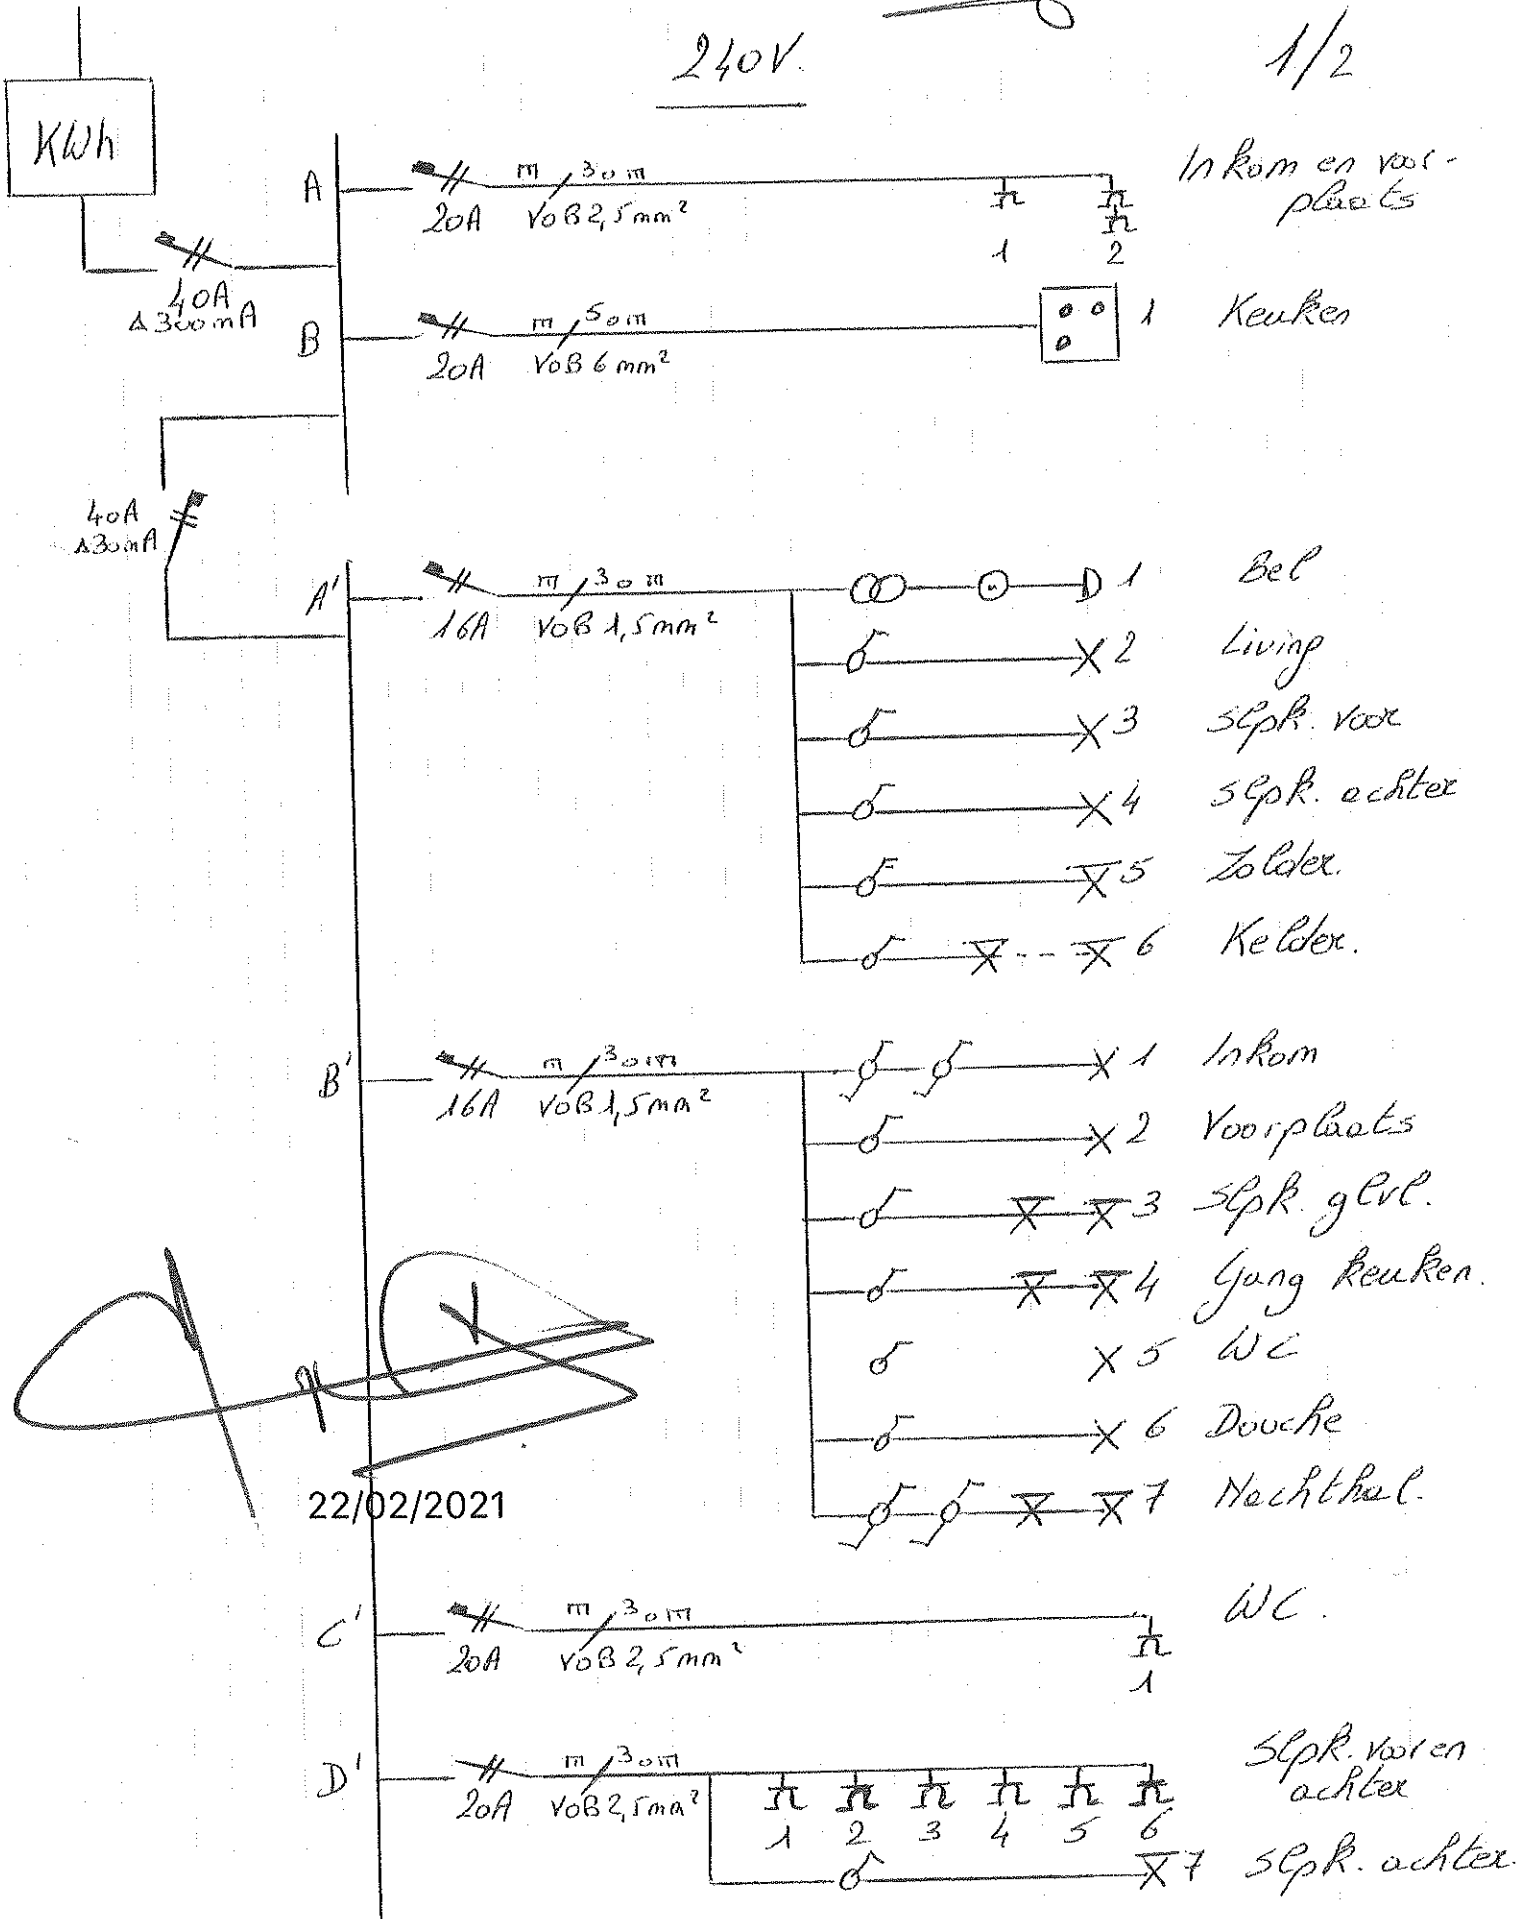

Vancoemelbeke Maarten
 Wandelingstraat 28
 8500 Kortrijk

Gregtechnics BVBA
 Vaernewyck 10
 8501 HEULÉ
 BE 075.640.066


~~4~~ 2/2

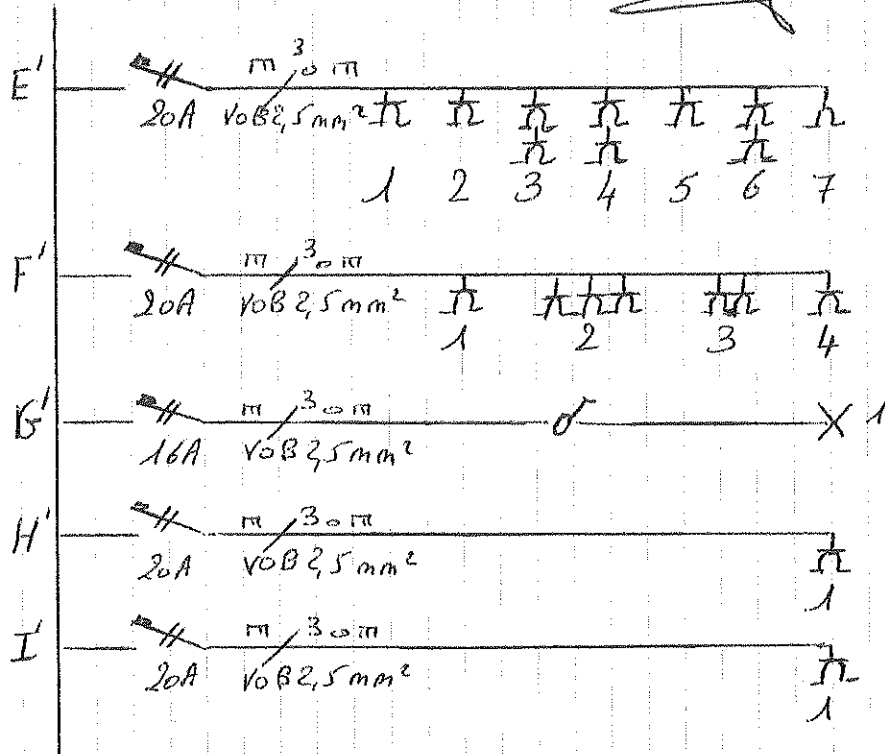

Living en slof.
geve.

Wasmachines

Vaetwas.


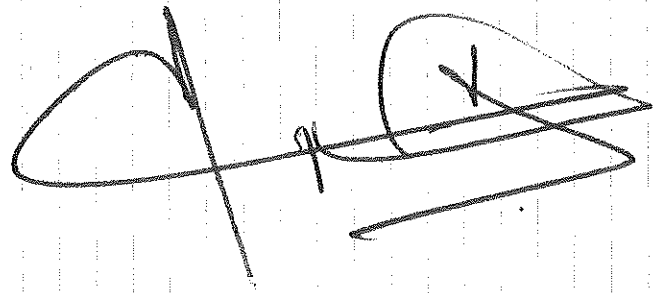


22/02/2021

Yanagamecheke Maarten
 Wandelingstraat, 28
 8500 Kortrijk

Geotechnics BVBA
 Paernewyck, 20
 8501 Heule
 BE 0715 640.066

GELUKVLOERS:

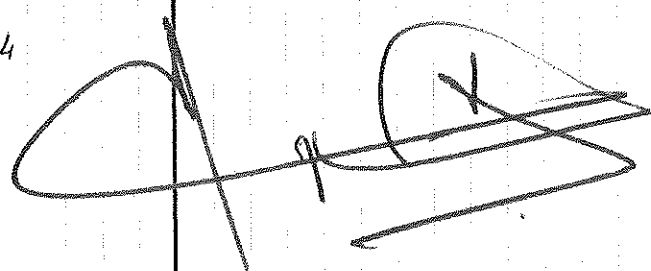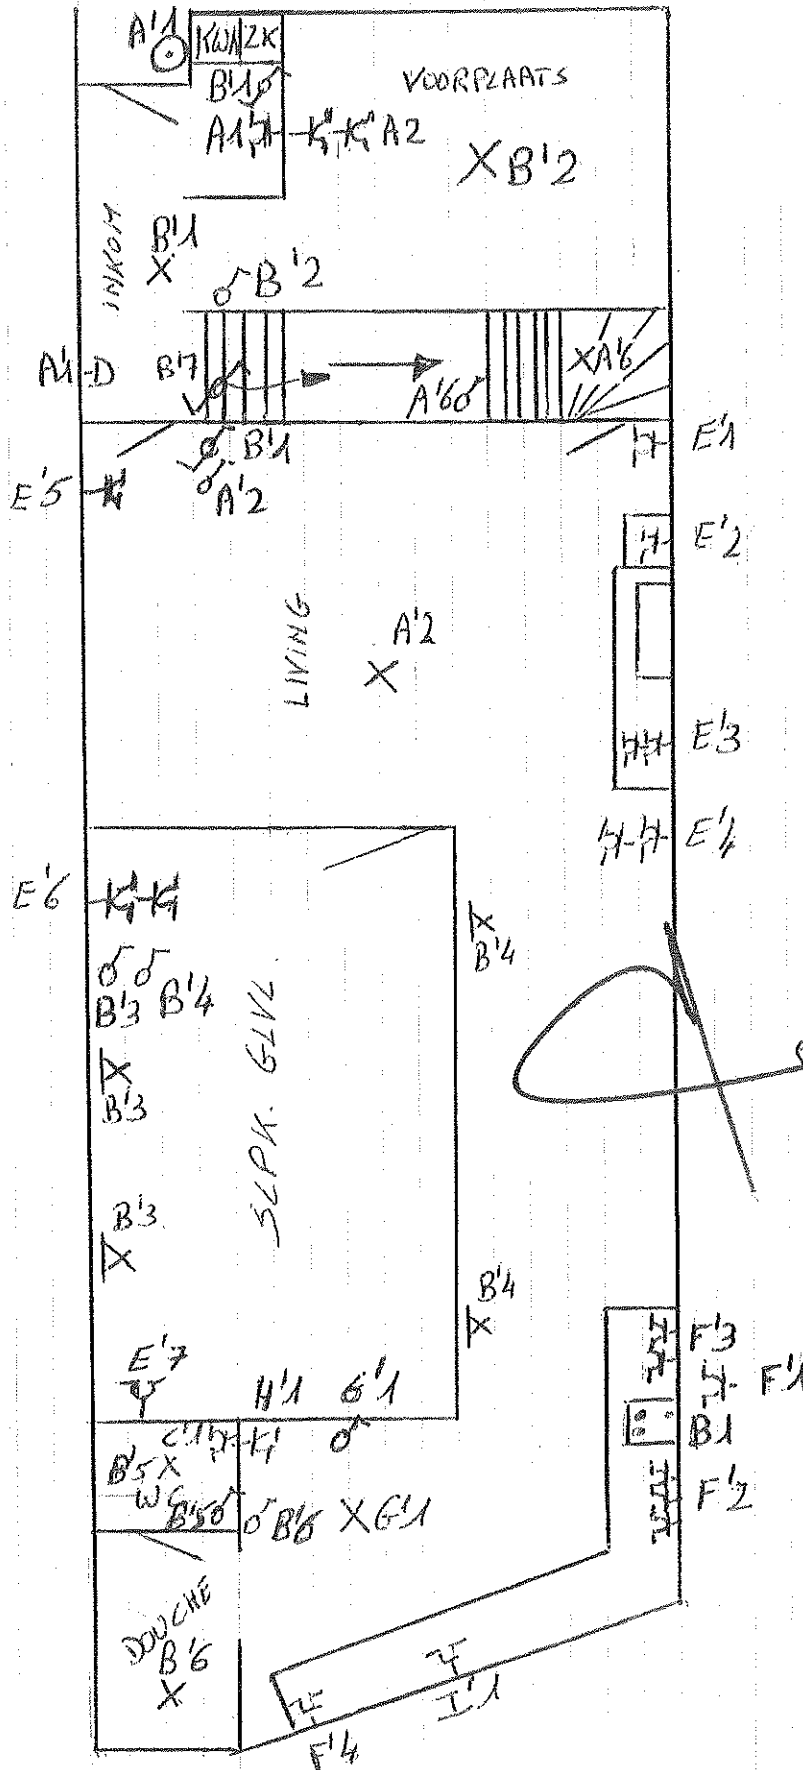


22/02/2021

Vancaemelbeke Maarten
Wandelingsstraat, 28
8500 KORTRYK

Gregtechnics BVBA
Vaerneerijde, 20
8501 HEULE
BE 0715.640.066

1^e VERDIEPING:

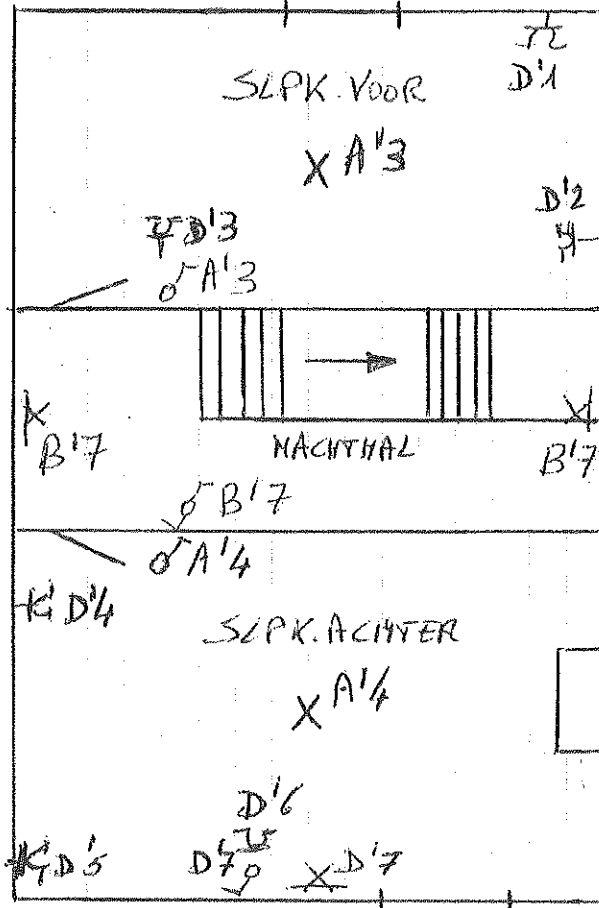


22/02/2021

Vancaemelbeke Maarten
Wandelingsstraat, 28
8500 Kortrijk

Gereguleerd Technicus BVBA
Vaernewijck, 10
8501 HEULE
BE 0715.640.066

ZOLDER:

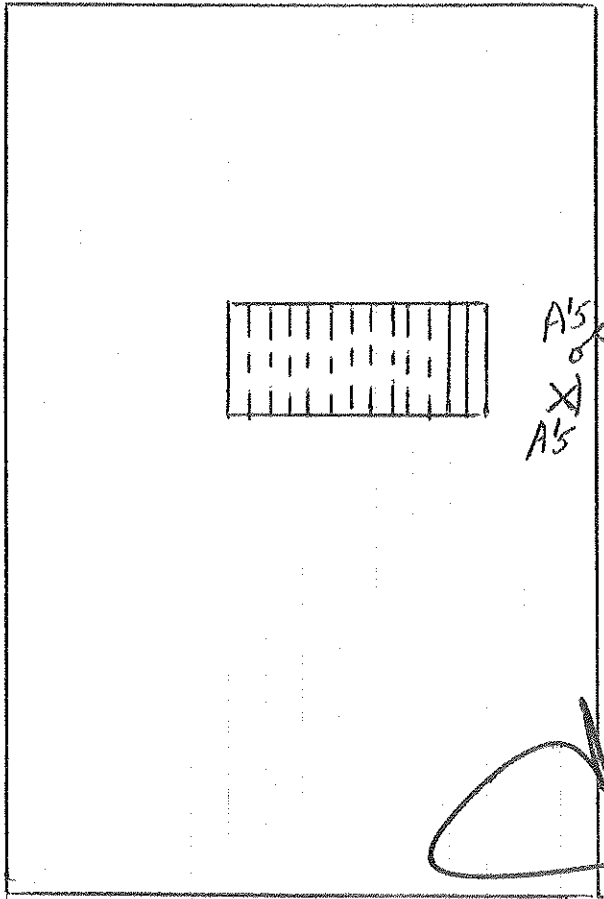

KELDER:

22/02/2021

